

雲林縣消防局統計通報

(109 年第 04 號)

會計室

消防安全設備查察處理情形統計

109 年 5 月 4 日

雲林縣 108 年消防安全設備檢查合格率減少 2.29 個百分點，

其中以元長鄉檢查合格率 78.14% 最低。

一、消防安全設備列管家數

依本局統計，截至 108 年底雲林縣應設消防安全設備場所之列管家數為 6,203 家，較去(107)年底增加 133 家(增幅 2.19%)。以鄉鎮市別區分，列管家數最多為麥寮鄉 1,694 家(占總家數 27.31%)，第二為斗六市 1,230 家(占總家數 19.83%)，虎尾鎮則是 621 家(占總家數 10.01%)，斗南鎮 401 家(占總家數 6.46%)，北港鎮 308 家(占總家數 4.97%)，前五名鄉鎮市的列管家數就占了本縣的 68.58%。

二、檢查情形

本局 108 年 1-12 月赴列管場所檢查消防安全設備(含複查)計有 13,087 件次，較去(107)年同期增加 1.96%，其中檢查合格 11,626 件次，檢查合格率为 88.84%，較去(107)年減少 2.29 個百分點；不合格則有 1,461 件次，不合格率为 11.16%，各鄉鎮市中以元長鄉合格率 78.14% 最低。

三、複查情形

108 年 1-12 月對當年或當年以前有開具限期改善通知單或經舉發仍未改善者前往複查計有 1,339 件次，複查仍不合格者 24 件次，複查不合格率为 1.79%。各鄉鎮市中，複查不合格率以水林鄉 6.06% 最高，其次為斗六市 4.03%，第三則是北港鎮 3.59%。

四、違規處理情形

本局 108 年對檢查場所(不含複查)消防安全設備不合規定者，開具限期改善通知單有 1,437 件次，較去(107)年增加 29.34%。本局前往複查場所而不符合規定，開具舉發違反消防法案件通知單有 24 件次，而處以罰鍰(含連續處罰)有 23 件次；當期有處以停業或停止使用有 1 件次。

表1 108年雲林縣各鄉鎮市消防安全設備查察處理概況

單位：家、件次、%

鄉鎮市別	期底列管家數(家)	檢 查 情 形				複 查 情 形			違 規 處 理 情 形			
		檢查件次	合格件次	不合格件次	檢查合格率(%)	複查件次	複查不合格件次	複查不合格率(%)	限期改善件次	舉發件次	停業或停止使用件次	處罰緩件次
107年	6,070	12,835	11,696	1,139	91.13	1,179	28	2.37	1,111	28	2	29
108年	6,203	13,087	11,626	1,461	88.84	1,339	24	1.79	1,437	24	1	23
總計	6,203	13,087	11,626	1,461	88.84	1,339	24	1.79	1,437	24	1	23
斗六市	1,230	2,420	2,124	296	87.77	273	11	4.03	285	11	-	12
林內鄉	99	229	206	23	89.96	15	-	-	23	-	-	-
莿桐鄉	192	449	382	67	85.08	61	1	1.64	66	1	-	1
斗南鎮	401	924	769	155	83.23	156	2	1.28	153	2	-	1
古坑鄉	153	487	416	71	85.42	60	-	-	71	-	-	-
大埤鄉	120	312	276	36	88.46	29	-	-	36	-	-	-
虎尾鎮	621	1,511	1,300	211	86.04	208	-	-	211	-	-	-
土庫鎮	176	389	375	14	96.40	12	-	-	14	-	-	-
褒忠鄉	84	205	178	27	86.83	20	-	-	27	-	-	-
元長鄉	143	366	286	80	78.14	68	2	2.94	78	2	-	2
西螺鎮	298	833	763	70	91.60	64	-	-	70	-	-	-
二崙鄉	97	320	292	28	91.25	21	-	-	28	-	-	-
崙背鄉	126	327	292	35	89.30	29	-	-	35	-	-	-
北港鎮	308	931	756	175	81.20	167	6	3.59	169	6	1	5
水林鄉	103	285	249	36	87.37	33	2	6.06	34	2	-	2
口湖鄉	102	340	312	28	91.76	25	-	-	28	-	-	-
臺西鄉	81	269	252	17	93.68	15	-	-	17	-	-	-
東勢鄉	77	313	304	9	97.12	11	-	-	9	-	-	-
四湖鄉	98	246	220	26	89.43	19	-	-	26	-	-	-
麥寮鄉	1,694	1,931	1,874	57	97.05	53	-	-	57	-	-	-
較上年增減數	133	252	- 70	322	- 2.29	160	- 4	- 0.58	326	- 4	- 1	- 6
較上年增減%	2.19%	1.96%	-0.60%	28.27%	-2.51%	13.57%	-14.29%	-24.47%	29.34%	-14.29%	-50.00%	-20.69%

資料來源：依據本局災害預防科107年和108年消防統計報表編製。

說明：本通報並透過網際網路系統同步發送，本局網址：<https://yfire.yunlin.gov.tw/>

期底列管家數：指截至當年底依據消防法第6條第1項規定應設消防安全設備場所之列管總家數。

檢查件次：為當年赴列管場所檢查消防安全設備之次數（含複查）；檢查件次=合格件次+不合格件次。

複查件次：指依據當年或當年以前所開具之限期改善通知單或經舉發仍未改善，前往複查之次數。

限期改善件次：指當年前往檢查場所（不包含複查）消防安全設備不合規定，開具限期改善通知單次數。

舉發件次：指當年前往複查場所，消防安全設備不符合規定，開具舉發違反消防法案件通知單次數。

停業或停止使用件次：指當年處以停業或停止使用之次數。

處罰緩件次：指當年前往複查場所，經檢查不合格處以罰鍰之次數（含連續處罰），係依縣(市)政府裁處書計列件次。

圖1 108年雲林縣各鄉鎮市消防安全設備列管家數所占比例

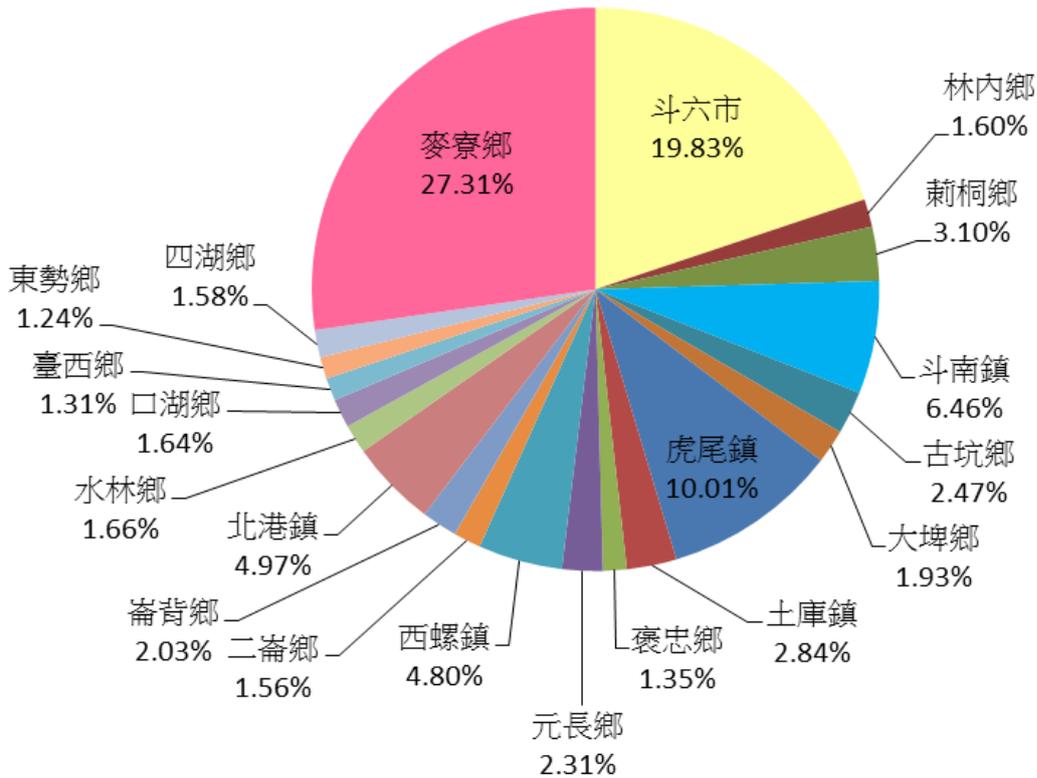


圖2 雲林縣近兩年消防安全設備檢查情形

