

雲林縣消防局統計通報



(110 年第 04 號)

會計室

雲林縣消防安全設備查察處理情形統計

110 年 7 月

經由本局各消防分隊所報消防安全設備查察處理資料，可得知本縣已列管的家數、檢查、複查及違規處理情形。藉由統計數據，我們可加以觀察件次及比率等變化，從中得知本縣哪些鄉鎮市，有較需加強消防安全設備觀念之推動，好讓本縣火災預防的工作更紮實，如此民眾能有更安全的場所可以放心做活動。本文茲依據本局災害預防科之統計資料，就本縣消防安全設備查察處理之資料進行分析，俾供施政決策之參據。

一、本縣 110 年 5 月底消防安全設備列管家數計有 6,266 家。

依本局統計，截至 110 年 5 月底雲林縣應設消防安全設備場所之列管家數為 6,266 家，較去(109)年 5 月底增加 48 家(增幅 0.77%)。以鄉鎮市別區分，列管家數最多為麥寮鄉 1,711 家(占總家數 27.31%)，第二為斗六市 1,316 家(占總家數 21%)，虎尾鎮則是 541 家(占總家數 8.63%)，斗南鎮 418 家(占總家數 6.67%)，北港鎮 317 家(占總家數 5.06%)，前五名鄉鎮市的列管家數就占了本縣的 68.67%。(詳表 1、表 2 及圖 1)

二、本局 110 年 1-5 月赴列管場所檢查消防安全設備合格率为 89.85%，本縣中以古坑鄉的檢查合格率 81.53% 為最低。

本局 110 年 1-5 月赴列管場所檢查消防安全設備(含複查)計有 3,843 件次，較去(109)年同期減少 15.09%，其中 110 年 1-5 月檢查合格 3,453 件次，檢查合格率为 89.85%，較去(109)年同期減少 0.25 個百分點；不合格則有 390 件次，不合格率为 10.15%，各鄉鎮市中以古坑鄉合格率 81.53% 最低。(詳表 1、表 2)

三、本局 110 年 1-5 月複查列管場所消防安全設備不合格率为 1.25%，其中以水林鄉 12.5% 為最高。

110 年 1-5 月對當年或當年以前有開具限期改善通知單或經舉發仍未改善者前往複查計有 562 件次，複查仍不合格者 7 件次，複查不合格率为 1.25%。各鄉鎮市中，複查不合格率以水林鄉 12.5% 為最高，其次為麥寮鄉 7.14%，第三則是元長鄉 2.7%。(詳表 1、表 2)

四、本局110年1-5月對消防安全設備不合規定之場所開具限期改善通知單，較去(109)年同期減少 10.72%。

本局 110 年 1-5 月對檢查場所(不含複查)消防安全設備不合規定者，開具限期改善通知單有 383 件次，較去(109)年同期減少 10.72%。本局前往複查場所而不符合規定，開具舉發違反消防法案件通知單有 7 件次，而處以罰鍰(含連續處罰)有 7 件次。(詳表 1)

表1 雲林縣消防安全設備查察處理概況

單位：家、件次、%

年(月)別	期底列管 家數(家)	檢 查 情 形				複 查 情 形			違 規 處 理 情 形			
		檢查件次	合格件次	不合格 件次	檢查合 格率(%)	複查件 次	複查不 合格件 次	複查不 合格率 (%)	限期改 善件次	舉發件 次	停業或停 止使用件 次	處罰鍰 件次
108年	6,203	13,087	11,626	1,461	88.84	1,339	24	1.79	1,437	24	1	23
109年	6,323	12,387	11,110	1,277	89.69	1,278	32	2.50	1,245	32	-	35
109年1-5月	6,218	4,526	4,078	448	90.10	647	19	2.94	429	19	-	21
110年1-5月	6,266	3,843	3,453	390	89.85	562	7	1.25	383	7	-	7
110年1-5月較 109年1-5月	增減數	48	- 683	- 625	- 58	- 0.25	- 85	- 12	- 1.69	- 46	- 12	- 14
	增減%	0.77	- 15.09	- 15.33	- 12.95	--	- 13.14	- 63.16	--	- 10.72	- 63.16	- 66.67
109年較108年	增減數	120	- 700	- 516	- 184	0.85	- 61	8	0.71	- 192	8	- 1
	增減%	1.93	- 5.35	- 4.44	- 12.59	--	- 4.56	33.33	--	- 13.36	33.33	- 100.00

資料來源：依據本局公務統計報表「1761-02-01-2雲林縣消防安全設備查察處理」編製。


表2 110年1-5月雲林縣各鄉鎮市消防安全設備查察處理概況

單位：家、件次、%

鄉鎮市別	期底列 管家數 (家)	排名	檢 查 情 形				複 查 情 形			違 規 處 理 情 形			
			檢查件 次	合格件 次	不合格 件次	檢查合 格率(%)	複查件 次	複查不 合格件 次	複查不 合格率 (%)	限期改 善件次	舉發件 次	停業或 停止使 用件次	處罰鍰 件次
總計	6,266		3,843	3,453	390	89.85	562	7	1.25	383	7	-	7
斗六市	1,316	2	892	796	96	89.24	132	2	1.52	94	2	-	2
林內鄉	104	14	82	75	7	91.46	6	-	-	7	-	-	-
莿桐鄉	185	7	132	118	14	89.39	35	-	-	14	-	-	-
斗南鎮	418	4	299	264	35	88.29	50	-	-	35	-	-	-
古坑鄉	153	9	157	128	29	81.53	16	-	-	29	-	-	-
大埤鄉	118	12	93	91	2	97.85	17	-	-	2	-	-	-
虎尾鎮	541	3	436	383	53	87.84	67	-	-	53	-	-	-
土庫鎮	183	8	122	115	7	94.26	14	-	-	7	-	-	-
褒忠鄉	85	18	89	81	8	91.01	11	-	-	8	-	-	-
元長鄉	150	10	116	105	11	90.52	37	1	2.70	10	1	-	1
西螺鎮	298	6	217	198	19	91.24	28	-	-	19	-	-	-
二崙鄉	99	17	126	124	2	98.41	10	-	-	2	-	-	-
崙背鄉	123	11	116	109	7	93.97	21	-	-	7	-	-	-
北港鎮	317	5	311	265	46	85.21	62	1	1.61	45	1	-	1
水林鄉	110	13	85	76	9	89.41	16	2	12.50	7	2	-	1
口湖鄉	102	16	94	87	7	92.55	11	-	-	7	-	-	-
臺西鄉	71	20	44	37	7	84.09	3	-	-	7	-	-	-
東勢鄉	78	19	81	79	2	97.53	1	-	-	2	-	-	-
四湖鄉	104	14	115	101	14	87.83	11	-	-	14	-	-	-
麥寮鄉	1,711	1	236	221	15	93.64	14	1	7.14	14	1	-	2


資料來源：依據本局公務統計報表「1761-02-01-2雲林縣消防安全設備查察處理」編製。

圖1 雲林縣110年1-5月消防安全設備列管家數所占比例

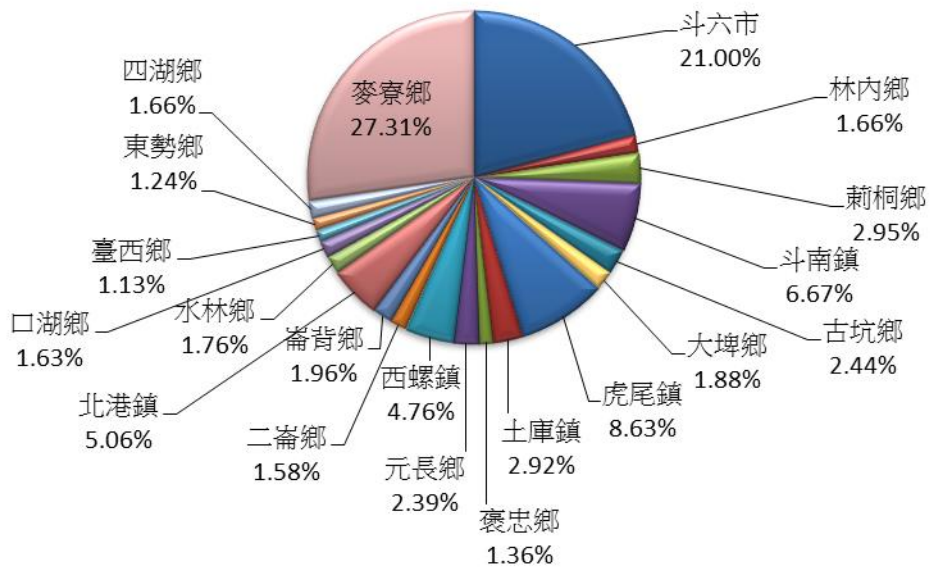

資料來源：依據本局公務統計報表「1761-02-01-2雲林縣消防安全設備查察處理」編製。

圖2 雲林縣消防安全設備檢查情形

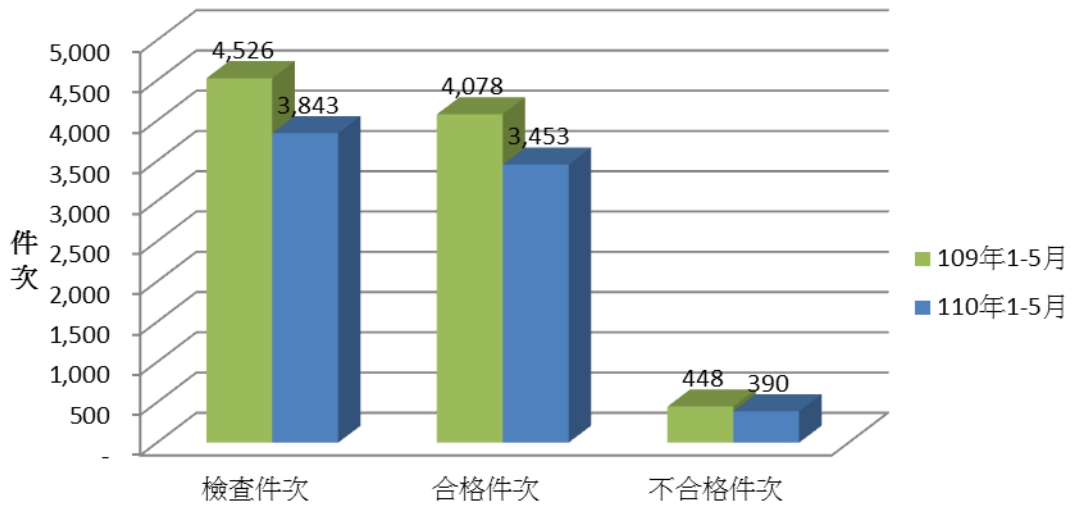

資料來源：依據本局公務統計報表「1761-02-01-2雲林縣消防安全設備查察處理」編製。