

雲林縣消防局統計通報



(111 年第 04 號)

會計室

雲林縣 1-5 月消防安全設備查察處理情形統計

111 年 6 月

經由本局各消防分隊所報消防安全設備查察處理資料，可得知本縣已列管的家數、檢查、複查及違規處理情形。藉由統計數據，我們可加以觀察件次及比率等變化，從中得知本縣哪些鄉鎮市，有較需加強消防安全設備觀念之推動，好讓本縣火災預防的工作更紮實，如此民眾能有更安全的場所可以放心做活動。本文茲依據本局災害預防科之統計資料，就本縣消防安全設備查察處理之資料進行分析，俾供施政決策之參據。

一、本縣 111 年 5 月底消防安全設備列管家數計有 6,098 家。

依本局統計，截至 111 年 5 月底雲林縣應設消防安全設備場所之列管家數為 6,098 家，較去(110)年 5 月底減少 168 家(減幅 2.68%)。以鄉鎮市別區分，列管家數最多為麥寮鄉 1,429 家(占總家數 23.43%)，第二為斗六市 1,338 家(占總家數 21.94%)，虎尾鎮則是 573 家(占總家數 9.4%)，斗南鎮 435 家(占總家數 7.13%)，北港鎮 318 家(占總家數 5.21%)，前五名鄉鎮市的列管家數就占了本縣的 67.12%。(詳表 1、表 2 及圖 1)

二、本局 111 年 1-5 月赴本縣列管場所檢查消防安全設備合格率为 86.54%，本縣中以北港鎮的檢查合格率 80.31%為最低。

本局 111 年 1-5 月赴列管場所檢查消防安全設備(含複查)計有 4,642 件次，較去(110)年同期增加 20.79%，其中 111 年 1-5 月檢查合格 4,017 件次，檢查合格率为 86.54%，較去(110)年同期減少 3.31 個百分點；不合格則有 625 件次，不合格率为 13.46%，各鄉鎮市中以北港鎮的檢查合格率 80.31%最低。(詳表 1、表 2)

三、本局 111 年 1-5 月複查本縣列管場所消防安全設備不合格率为 3.54%，其中以東勢鄉 20%為最高。

111 年 1-5 月對當年或當年以前有開具限期改善通知單或經舉發仍未改善者前往複查計有 735 件次，複查仍不合格者 26 件次，複查不合格率为 3.54%。各鄉鎮市中，複查不合格率以東勢鄉 20%為最高，其次為蔴桐鄉 7.89%，第三則是麥寮鄉 7.69%。(詳表 1、表 2)

四、本局111年1-5月對消防安全設備不合規定之場所開具限期改善通知單，較去(110)年同期增加56.4%。

本局111年1-5月對檢查場所(不含複查)消防安全設備不合規定者，開具限期改善通知單有599件次，較去(110)年同期增加56.4%。本局前往複查場所而不符合規定，開具舉發違反消防法案件通知單有26件次，而處以罰鍰(含連續處罰)有33件次。(詳表1)

表1 雲林縣消防安全設備查察處理概況

單位：家、件次、%

年(月)別	期底列管 家數(家)	檢 查 情 形				複 查 情 形			違 規 處 理 情 形			
		檢查件次	合格件次	不合格 件次	檢查合 格率(%)	複查件 次	複查不合 格件次	複查不合 格率(%)	限期改 善件次	舉發件次	停業或停 止使用件 次	處罰鍰件 次
109年	6,323	12,387	11,110	1,277	89.69	1,278	32	2.50	1,245	32	-	35
110年	6,364	10,438	9,405	1,033	90.10	1,079	17	1.58	1,016	17	-	11
110年1-5月	6,266	3,843	3,453	390	89.85	562	7	1.25	383	7	-	7
111年1-5月	6,098	4,642	4,017	625	86.54	735	26	3.54	599	26	-	33
111年1-5月較 110年1-5月	增減數 - 168	799	564	235	- 3.31	173	19	2.29	216	19	-	26
	增減% - 2.68	20.79	16.33	60.26	--	30.78	271.43	--	56.40	271.43	--	371.43
110年較109年	增減數 41	- 1,949	- 1,705	- 244	0.41	- 199	- 15	- 0.92	- 229	- 15	-	24
	增減% 0.65	- 15.73	- 15.35	-19.11	--	-15.57	- 46.88	--	-18.39	- 46.88	--	- 68.57

資料來源：依據本局公務統計報表「1761-02-01-2雲林縣消防安全設備查察處理」編製。


表2 111年1-5月雲林縣各鄉鎮市消防安全設備查察處理概況

單位：家、件次、%

鄉鎮市別	期底列 管家數 (家)	排名	檢 查 情 形				複 查 情 形			違 規 處 理 情 形			
			檢查件 次	合格件 次	不合格 件次	檢查合 格率(%)	複查件 次	複查不 合格件 次	複查不 合格率 (%)	限期改 善件次	舉發件 次	停業或 停止使 用件次	處罰鍰 件次
總計	6,098		4,642	4,017	625	86.54	735	26	3.54	599	26	-	33
斗六市	1,338	2	1,084	932	152	85.98	201	7	3.48	145	7	-	4
林內鄉	104	16	81	69	12	85.19	12	-	-	12	-	-	2
莿桐鄉	185	7	170	146	24	85.88	38	3	7.89	21	3	-	4
斗南鎮	435	4	336	270	66	80.36	72	1	1.39	65	1	-	-
古坑鄉	155	10	135	116	19	85.93	21	-	-	19	-	-	-
大埤鄉	118	12	110	98	12	89.09	21	1	4.76	11	1	-	3
虎尾鎮	573	3	441	371	70	84.13	80	5	6.25	65	5	-	8
土庫鎮	182	8	156	143	13	91.67	15	-	-	13	-	-	-
褒忠鄉	92	18	80	67	13	83.75	10	-	-	13	-	-	-
元長鄉	159	9	131	106	25	80.92	41	-	-	25	-	-	-
西螺鎮	305	6	254	210	44	82.68	42	1	2.38	43	1	-	1
二崙鄉	105	14	94	87	7	92.55	13	-	-	7	-	-	2
崙背鄉	128	11	126	104	22	82.54	25	1	4.00	21	1	-	1
北港鎮	318	5	320	257	63	80.31	62	4	6.45	59	4	-	5
水林鄉	111	13	111	93	18	83.78	17	-	-	18	-	-	-
口湖鄉	102	17	101	88	13	87.13	18	-	-	13	-	-	-
臺西鄉	72	20	60	53	7	88.33	3	-	-	7	-	-	-
東勢鄉	82	19	105	96	9	91.43	5	1	20.00	8	1	-	1
四湖鄉	105	14	104	88	16	84.62	13	-	-	16	-	-	-
麥寮鄉	1,429	1	643	623	20	96.89	26	2	7.69	18	2	-	2


資料來源：依據本局公務統計報表「1761-02-01-2雲林縣消防安全設備查察處理」編製。

圖1 雲林縣111年1-5月消防安全設備列管家數所占比例

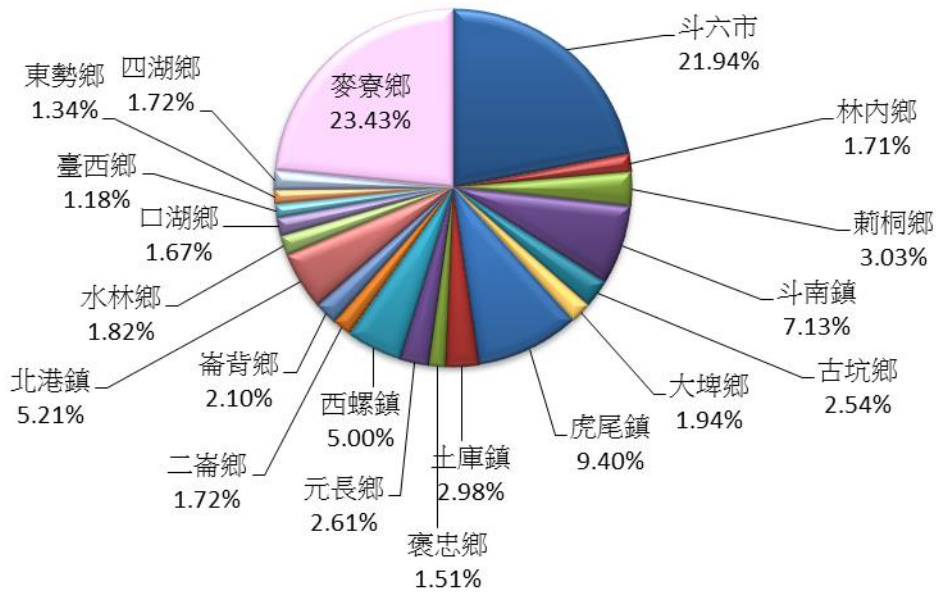

資料來源：依據本局公務統計報表「1761-02-01-2雲林縣消防安全設備查察處理」編製。

圖2 雲林縣消防安全設備檢查情形

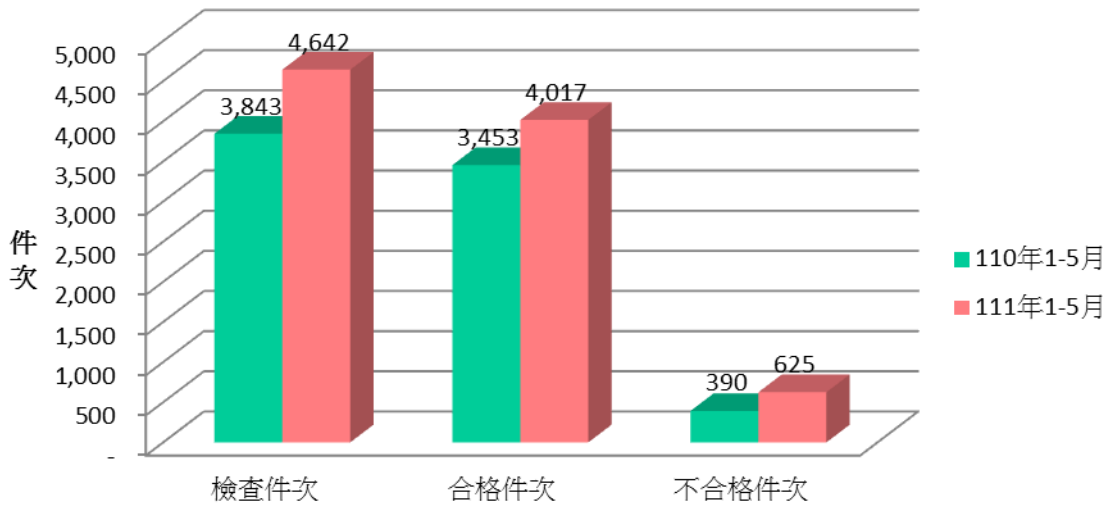

資料來源：依據本局公務統計報表「1761-02-01-2雲林縣消防安全設備查察處理」編製。