

# 雲林縣消防局統計通報



(112 年第 02 號)

會計室

## 打造安心場所-雲林縣 1-4 月消防安全設備查察處理情形統計 112 年 6 月

經由本局各消防分隊所報消防安全設備查察處理資料，可得知本縣已列管的家數、檢查、複查及違規處理情形。藉由統計數據，我們可加以觀察件次及比率等變化，從中得知本縣哪些鄉鎮市，有較需加強消防安全設備觀念之推動，好讓本縣火災預防的工作更紮實，如此民眾能有更安全的場所可以放心做活動。本文茲依據本局災害預防科之統計資料，就本縣消防安全設備查察處理之資料進行分析，俾供施政決策之參據。

### 一、本縣 112 年 4 月底消防安全設備列管家數計有 6,438 家。

依本局統計，截至 112 年 4 月底雲林縣應設消防安全設備場所之列管家數為 6,438 家，較去(111)年 4 月底增加 350 家(增幅 5.75%)。以鄉鎮市別區分，列管家數最多為麥寮鄉 1,454 家(占總家數 22.58%)，第二為斗六市 1,430 家(占總家數 22.21%)，虎尾鎮則是 659 家(占總家數 10.24%)，斗南鎮 446 家(占總家數 6.93%)，北港鎮 336 家(占總家數 5.22%)，前五名鄉鎮市的列管家數就占了本縣的 67.18%。(詳表 1、表 2 及圖 2)

### 二、本局 112 年 1-4 月赴本縣列管場所檢查消防安全設備合格率为 82.95%，本縣中以元長鄉的檢查合格率 74.07%為最低。

本局 112 年 1-4 月赴列管場所檢查消防安全設備(含複查)計有 2,416 件次，較去(111)年同期減少 37.96%，其中 112 年 1-4 月檢查合格 2,004 件次，檢查合格率為 82.95%，較去(111)年同期減少 2.9 個百分點；不合格則有 412 件次，不合格率為 17.05%，各鄉鎮市中以元長鄉的檢查合格率 74.07%最低。(詳表 1、表 2 及圖 1)

### 三、本局 112 年 1-4 月複查本縣列管場所消防安全設備不合格率为 12.46%，其中以麥寮鄉 37.5%為最高。

112 年 1-4 月對當年或當年以前有開具限期改善通知單或經舉發仍未改善者前往複查計有 610 件次，複查仍不合格者 76 件次，複查不合格率为 12.46%。各鄉鎮市中，複查不合格率以麥寮鄉 37.5%為最高，其次為虎尾鎮 25%，第三則是二崙鄉 22.22%。(詳表 1、表 2)

四、本局112年1-4月對消防安全設備不合規定之場所開具限期改善通知單，較去(111)年同期減少36.6%。

本局112年1-4月對檢查場所(不含複查)消防安全設備不合規定者，開具限期改善通知單有336件次，較去(111)年同期減少36.6%。本局前往複查場所而不符合規定，開具舉發違反消防法案件通知單有76件次，而處以罰鍰(含連續處罰)有127件次。(詳表1)

表1 雲林縣消防安全設備查察處理概況

年(月)別	期底列管 家數(家)	檢 查 情 形				複 查 情 形			違 規 處 理 情 形				
		檢查件次	合格件次	不合格 件次	檢查合 格率(%)	複查件 次	複查不合 格件次	複查不合 格率(%)	限期改 善件次	舉發件次	停業或停 止使用件 次	處罰鍰件 次	
110年	6,364	10,438	9,405	1,033	90.10	1,079	17	1.58	1,016	17	-	11	
111年	6,402	11,435	9,894	1,541	86.52	1,388	86	6.20	1,455	86	-	600	
111年1-4月	6,088	3,894	3,343	551	85.85	610	21	3.44	530	21	-	27	
112年1-4月	6,438	2,416	2,004	412	82.95	610	76	12.46	336	76	-	127	
112年1-4月較 111年1-4月	增減數	350	-1,478	-1,339	-139	-2.90	-	55	9.02	-194	55	-	100
	增減%	5.75	-37.96	-40.05	-25.23	--	-	261.90	--	-36.60	261.90	--	370.37
111年較110年	增減數	38	997	489	508	-3.58	309	69	4.62	439	69	-	589
	增減%	0.60	9.55	5.20	49.18	--	28.64	405.88	--	43.21	405.88	--	5,354.55


資料來源：依據本局公務統計報表「1761-02-01-2雲林縣消防安全設備查察處理」編製。

表2 112年1-4月雲林縣各鄉鎮市消防安全設備查察處理概況

鄉鎮市別	期底列 管家數 (家)	占比	檢 查 情 形				複 查 情 形			違 規 處 理 情 形			
			檢查件 次	合格件 次	不合格 件次	檢查合 格率(%)	複查件 次	複查不 合格件 次	複查不 合格率 (%)	限期改 善件次	舉發件 次	停業或 停止使 用件次	處罰鍰 件次
總計	6,438	100.00	2,416	2,004	412	82.95	610	76	12.46	336	76	-	127
麥寮鄉	1,454	22.58	248	226	22	91.13	24	9	37.50	13	9	-	9
斗六市	1,430	22.21	534	406	128	76.03	119	14	11.76	114	14	-	14
虎尾鎮	659	10.24	233	173	60	74.25	84	21	25.00	39	21	-	22
斗南鎮	446	6.93	229	195	34	85.15	59	6	10.17	28	6	-	5
北港鎮	336	5.22	158	141	17	89.24	56	5	8.93	12	5	-	52
西螺鎮	316	4.91	116	101	15	87.07	28	2	7.14	13	2	-	2
土庫鎮	198	3.08	65	56	9	86.15	17	1	5.88	8	1	-	1
莿桐鄉	192	2.98	124	101	23	81.45	60	9	15.00	14	9	-	11
元長鄉	165	2.56	81	60	21	74.07	37	2	5.41	19	2	-	3
古坑鄉	162	2.52	90	76	14	84.44	21	1	4.76	13	1	-	1
大埤鄉	144	2.24	37	35	2	94.59	8	-	-	2	-	-	-
崙背鄉	133	2.07	58	43	15	74.14	20	2	10.00	13	2	-	2
水林鄉	114	1.77	53	45	8	84.91	14	1	7.14	7	1	-	2
林內鄉	110	1.71	56	48	8	85.71	11	1	9.09	7	1	-	1
二崙鄉	110	1.71	51	43	8	84.31	9	2	22.22	6	2	-	2
四湖鄉	109	1.69	59	52	7	88.14	10	-	-	7	-	-	-
口湖鄉	103	1.60	49	46	3	93.88	11	-	-	3	-	-	-
褒忠鄉	96	1.49	64	52	12	81.25	16	-	-	12	-	-	-
東勢鄉	83	1.29	73	71	2	97.26	4	-	-	2	-	-	-
臺西鄉	78	1.21	38	34	4	89.47	2	-	-	4	-	-	-


資料來源：依據本局公務統計報表「1761-02-01-2雲林縣消防安全設備查察處理」編製。

圖1 雲林縣消防安全設備檢查情形

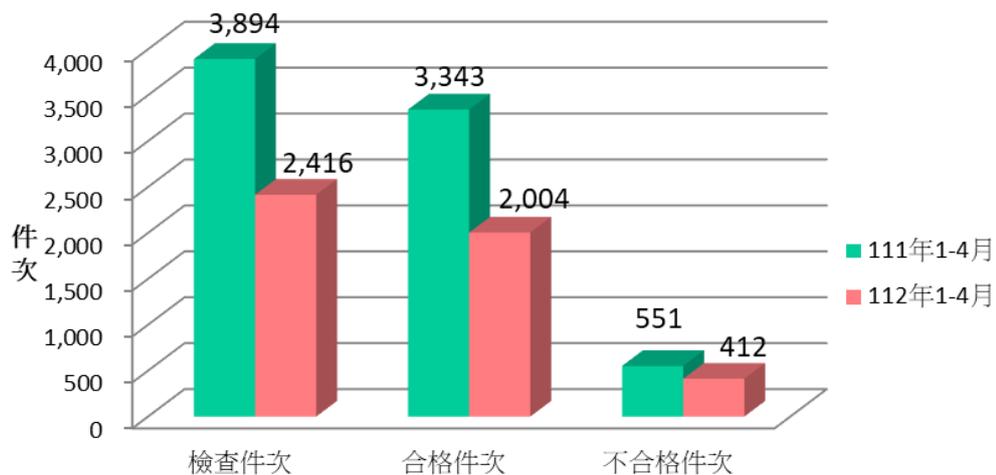

資料來源：依據本局公務統計報表「1761-02-01-2雲林縣消防安全設備查察處理」編製

圖2 雲林縣112年4月底消防安全設備列管家數所占比例

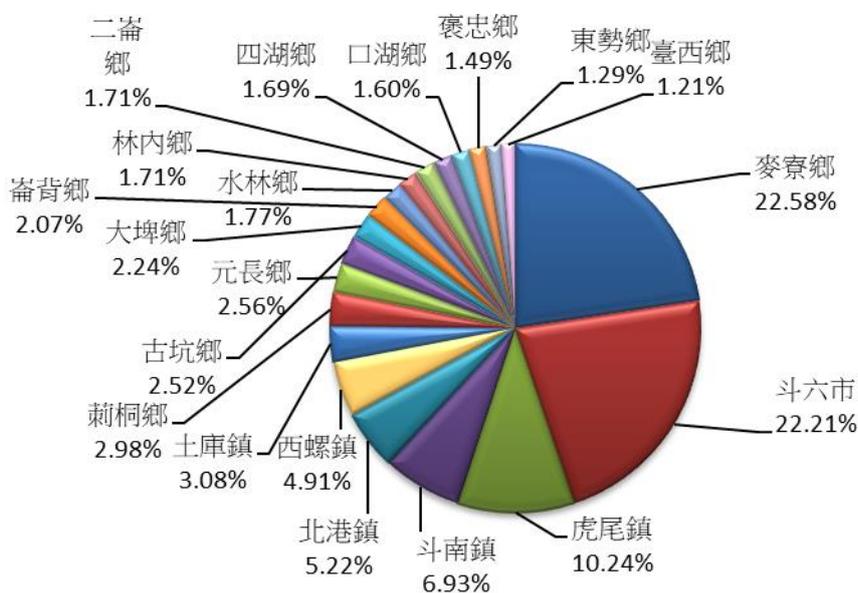

資料來源：依據本局公務統計報表「1761-02-01-2雲林縣消防安全設備查察處理」編製。